


Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	0.67	100.00	0.67
		TOTAL	0.67


Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
					150																	
1	iluminação	F+N	D	220 V	4	667	600	R	600			1.00	1.00	3.0	3.0	1.5	22.0	3	10	0.78	0.95	OK
TOTAL					4	667	600	R	600	0	0											


QM1

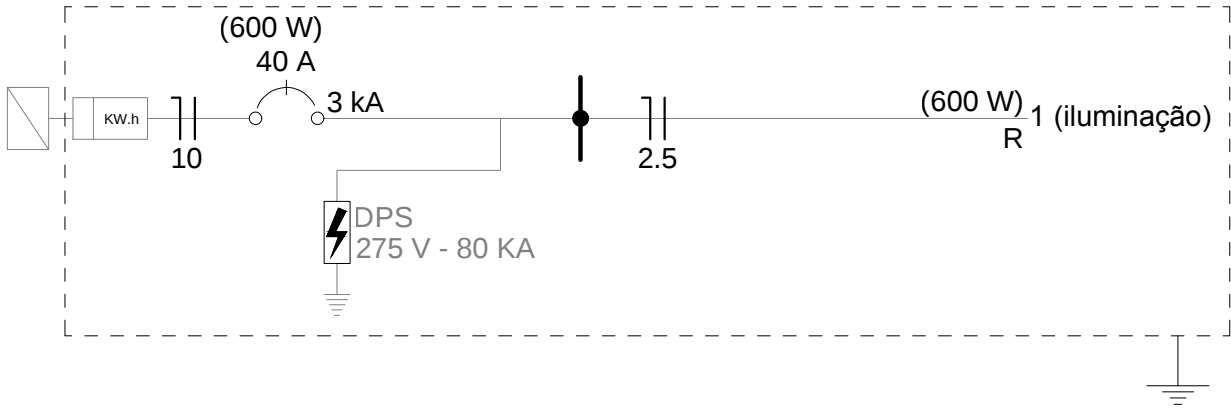


Vala para Eletrodutos Enterrados

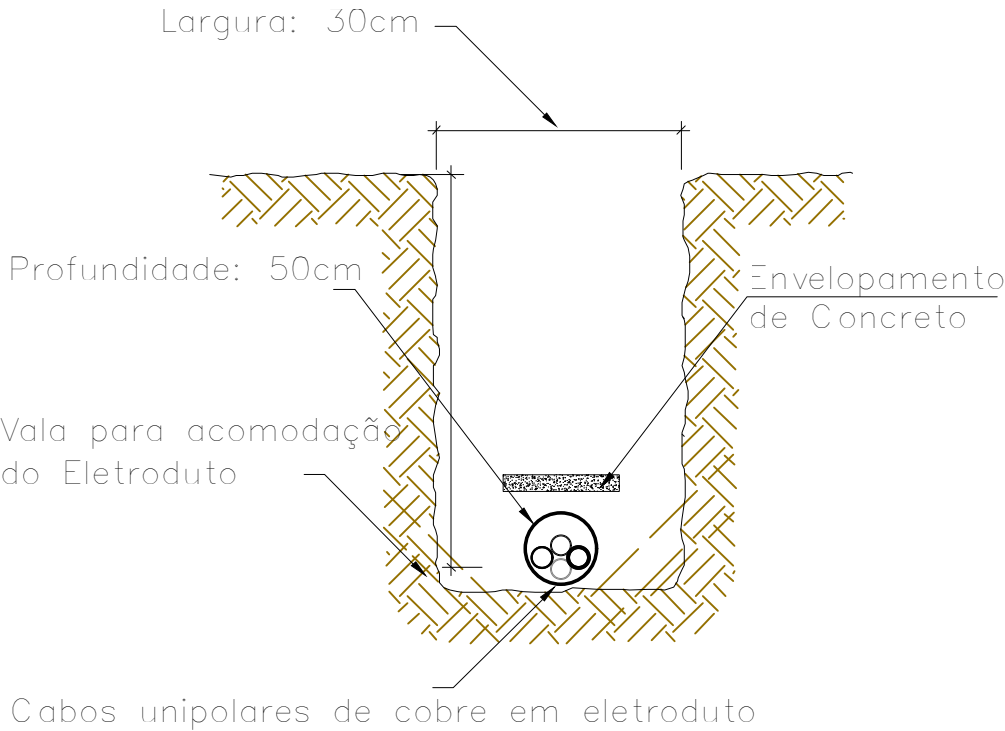

ENTRADA

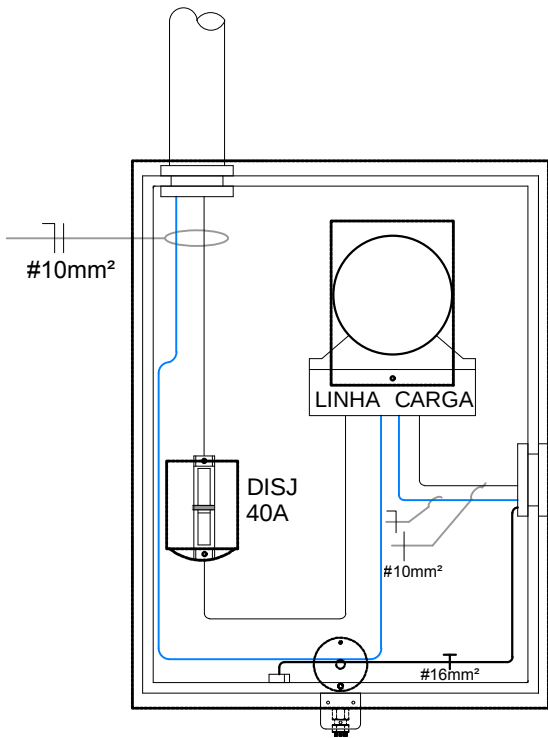

DET. DE LIGAÇÃO INTERNA DO MED. ENEL

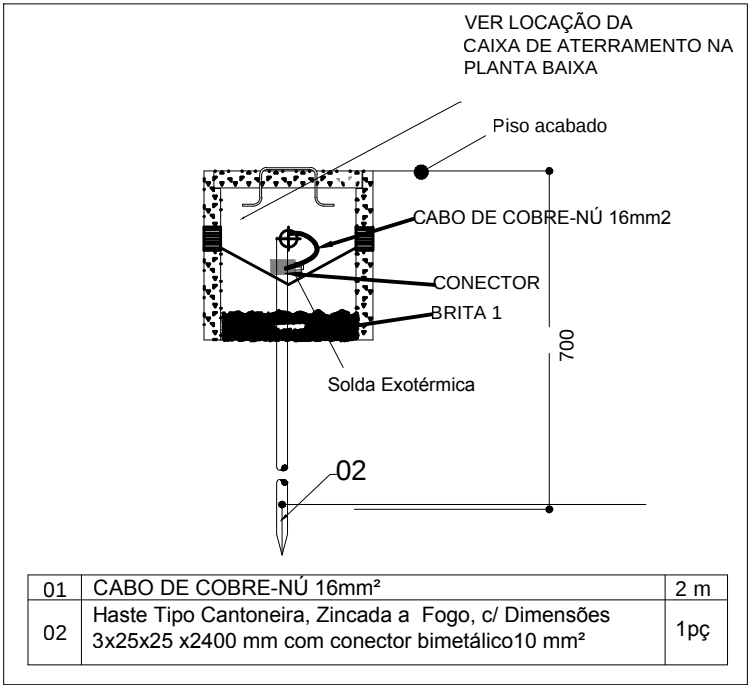

DETALHE - CAIXA DE ATERRAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

AUTOR DO PROJETO: BRÉNO CARDOSO PINHEIRO CAU Nº A I 44643-G

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA:

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ACADEMIA AO AR LIVRE

CONTEUDO : PROJETO ELÉTRICO
ENDEREÇO: VÁRIOS BAIRROS

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 42,00 m²

ELE

DATA :JANEIRO/2020

SEM ESCALA

PRANCHA : 2/2

VISTO: